

Městský úřad Strakonice

Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772

Naše č. j.: MUST/032026/2022/OD/smit
Sp. zn.: MUST/032026/2022

Vyřizuje: Ing. Tereza Šmídová
Telefon: 383 700 256
E-mail: tereza.smidova@mu-st.cz

UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Radošovice 149
386 01 Strakonice
IČ: 47239514

Datum: 29.7.2022
Vypraveno:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-101701-2/ČJ-2022-020706 ze dne 26.7.2022

stanovuje

žadateli:

společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239514

přechodnou úpravu provozu

na silnici č. III/1406 v ulici Kestřanská ve Štěkni,
z důvodu realizace výkopových prací a pokládky KNN (podélné uložení),
a to v tomto termínu:
od 15.8.2022 do 19.8.2022

za těchto podmínek:

- 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií ČR schváleného návrhu **dopravně inženýrského opatření a pracovního schéma B/3 TP 66**, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
- 2) **Pracovní místo bude z obou stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvětleno výstražnými světly.**
- 3) Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvětleny výstražnými světly.
- 4) **Dle potřeby bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených, vybavených osob (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.).**
- 5) Užité dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Bude rozmístěno před zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – mimo obec alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m).

6) Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu.

7) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu.

8) Po skončení prací je nutno dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění přechodného dopravního značení zakryto, popř. odstraněno.

9) Za dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení zodpovídá **pan** – **tel.**
Tato osoba musí být v době aplikace dopravně inženýrského opatření na uvedeném telefonu zastizitelná.


10) V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení změnit či doplnit v rámci zajištění BESIP.

Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad obdržel 28.7.2022 žádost společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239514, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1406 v ulici Kestřanská ve Štěkni, z důvodu realizace výkopových prací a pokládky kNN (podélné uložení), a to v termínu od 15.8.2022 do 19.8.2022. K žádosti bylo přiloženo dopravně inženýrské opatření s navrženým přechodným dopravním značením, pracovní schéma B/3 TP 66 a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, dopravního inspektorátu Strakonice. Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád).


Ing. Václav Býček
vedoucí odboru dopravy
v zastoupení Marie Tchorzewská



Počet listů: 2

Počet příloh: 1x situace DIO potvrzená Policií ČR, pracovní schéma B/3 TP 66

Počet listů příloh: 2

Rozdělovník:


UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-101701-2/ČJ-2022-020706)
vlastní

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

1x na úřední desku Úřadu městysu Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň

D10 - Štěkeň - k UV, p. Hlukinko

č.s. 103 00 73453

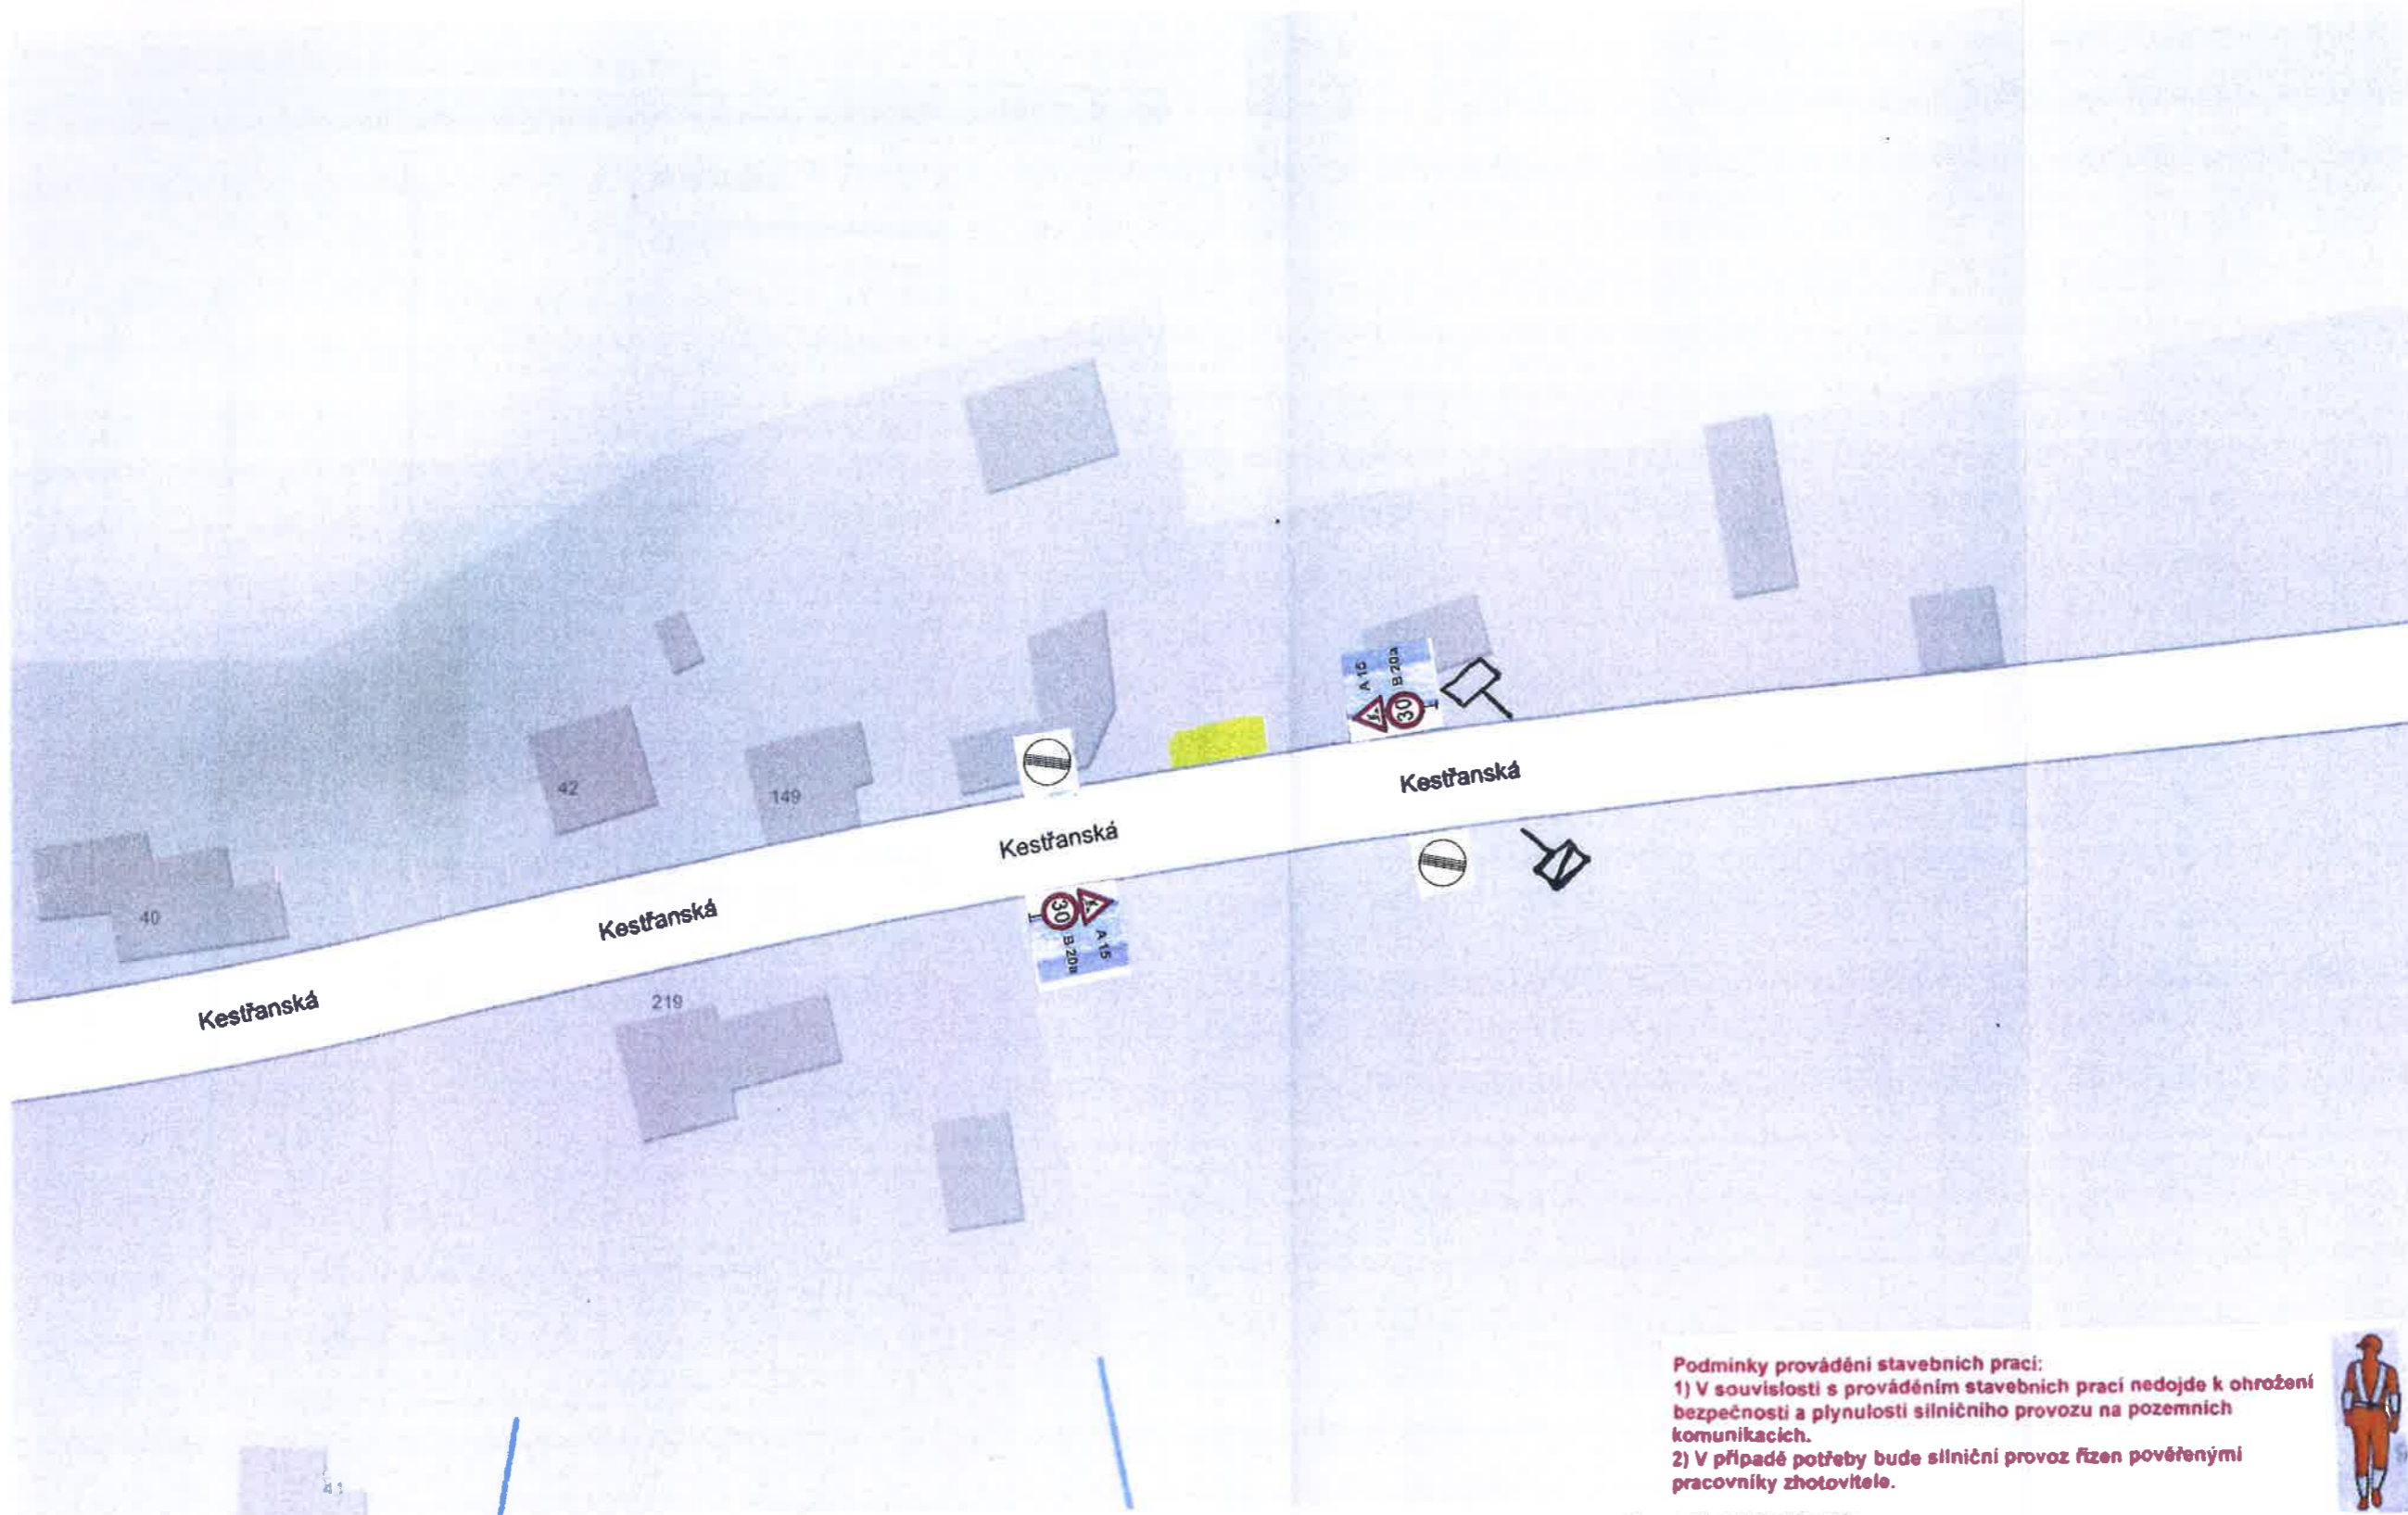

Podmínky provádění stavebních prací:
 1) V souvislosti s prováděním stavebních prací nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích.
 2) V případě potřeby bude silniční provoz řízen pověřenými pracovníky zhotovitele.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 JIHOČESKÉHO KRAJE
 ÚZEMNÍ ODBOR STRAKONICE
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
 386 01 STRAKONICE, NA OHRADĚ 1067

26-07-2022 Příloha


č.s. 101701-21/01-2022-060706

UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
 Radošovice 149, 386 01 Strakonice
 IČO: 472 39 514, DIČ: CZ47239514
 tel.: 383 322 037, info@unielektro-st.cz
 OR: c. 1935 K6 České Budějovice

- pracovní místo dle schématu B/3

(podílné uložení)

TP 66 - Schéma B/3

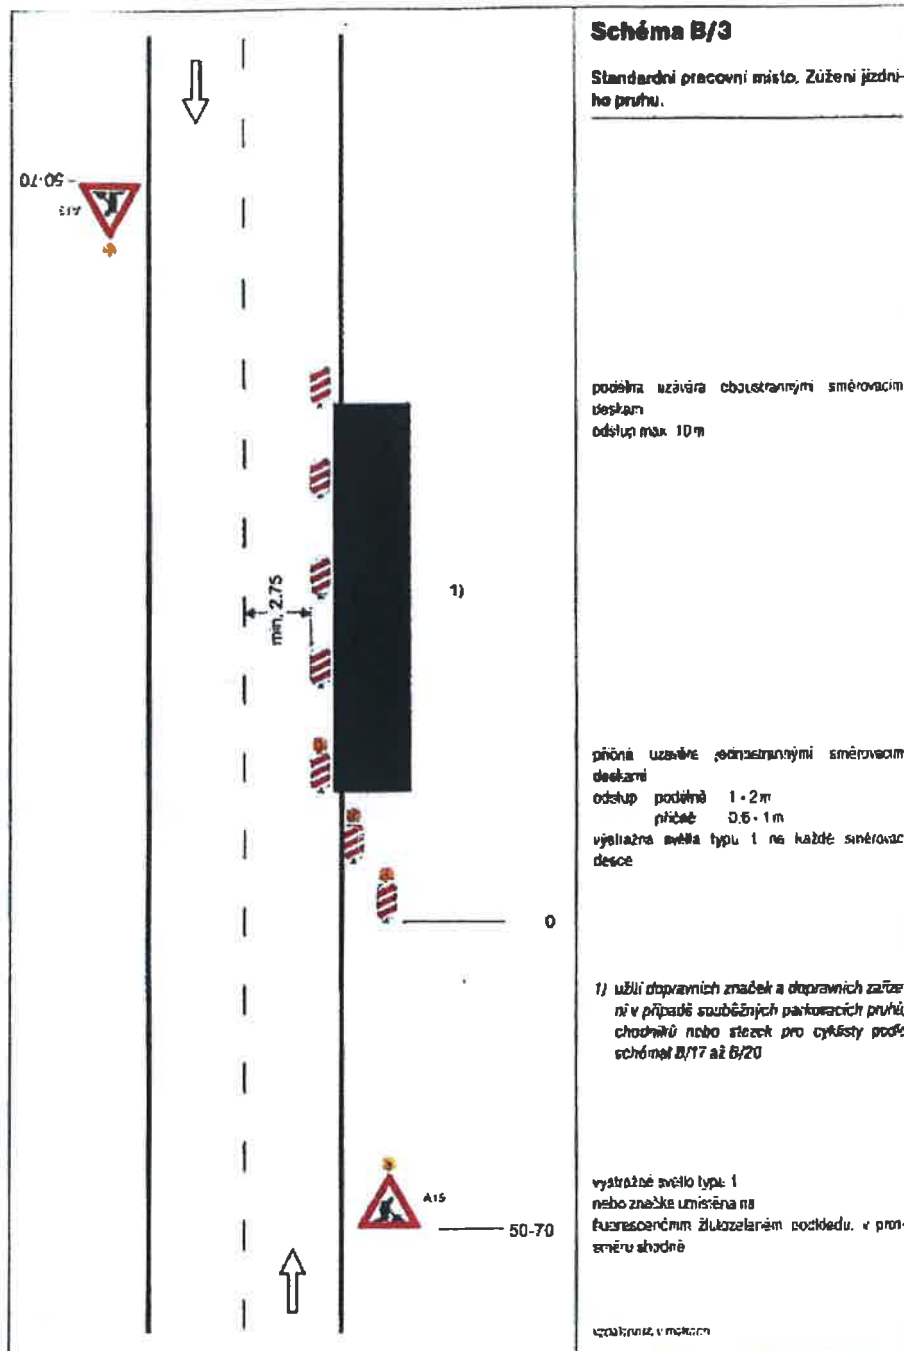

UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Radošovice 149, 386 01 Strakonice
IČO: 472 39 514, DIČ: CZ47239514
tel.: 383 322 037, info@unielektro-st.cz
OR: c. 1933 RS České Budějovice